


Innførlsla av vindorku í Føroyum

- Framleiðslustýring, forbrúksstýring og goymslur

Vilhjálmur Nielsen
Orkuserfrøðingur

vini@enplan.dk tlf +4527647669


Hvat brúka vit orku til?

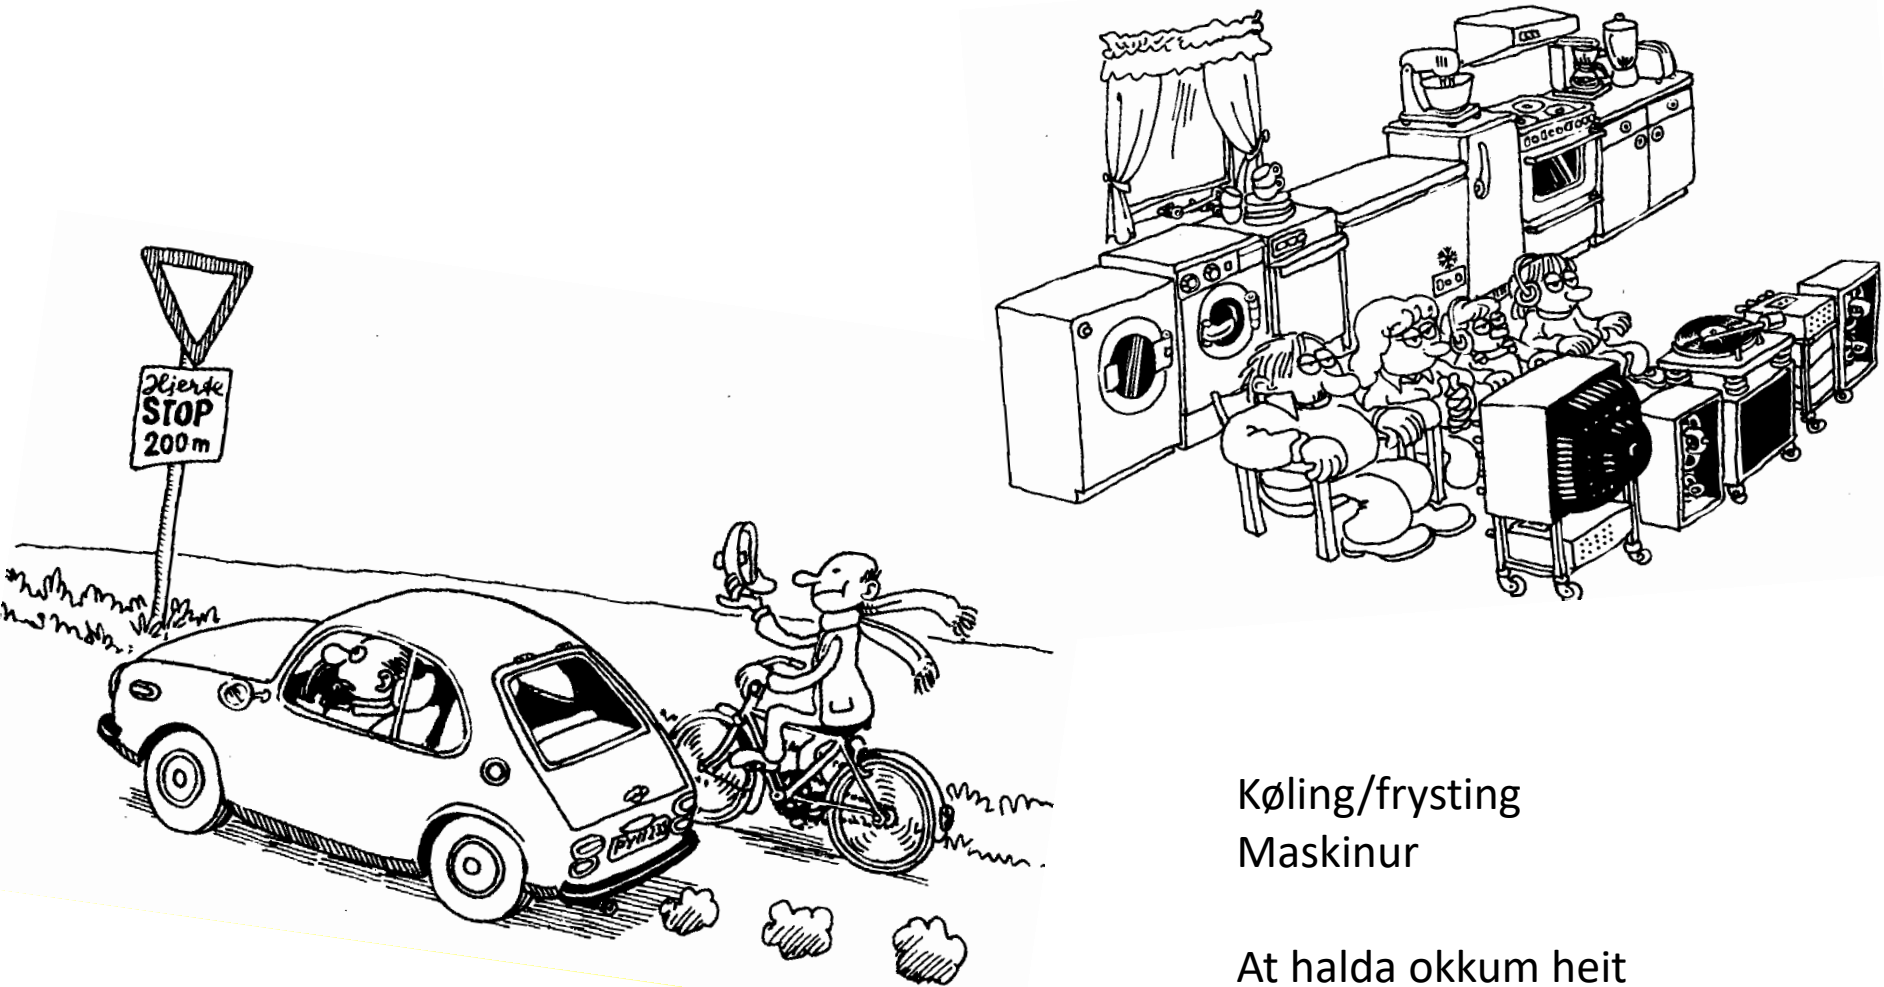

Køling/frysting
Maskinur

At halda okkum heit

Orkuveiting

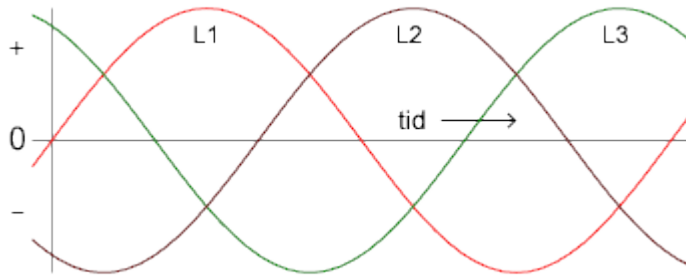

El – Sekund, minuttir

Frekvensur, Spenningur




Tímar, dagar


Fjálgur hiti inni

Situationen fremover - Det nye normale

- Behov for indpasning af vind gennem forbrugsfleksibilitet

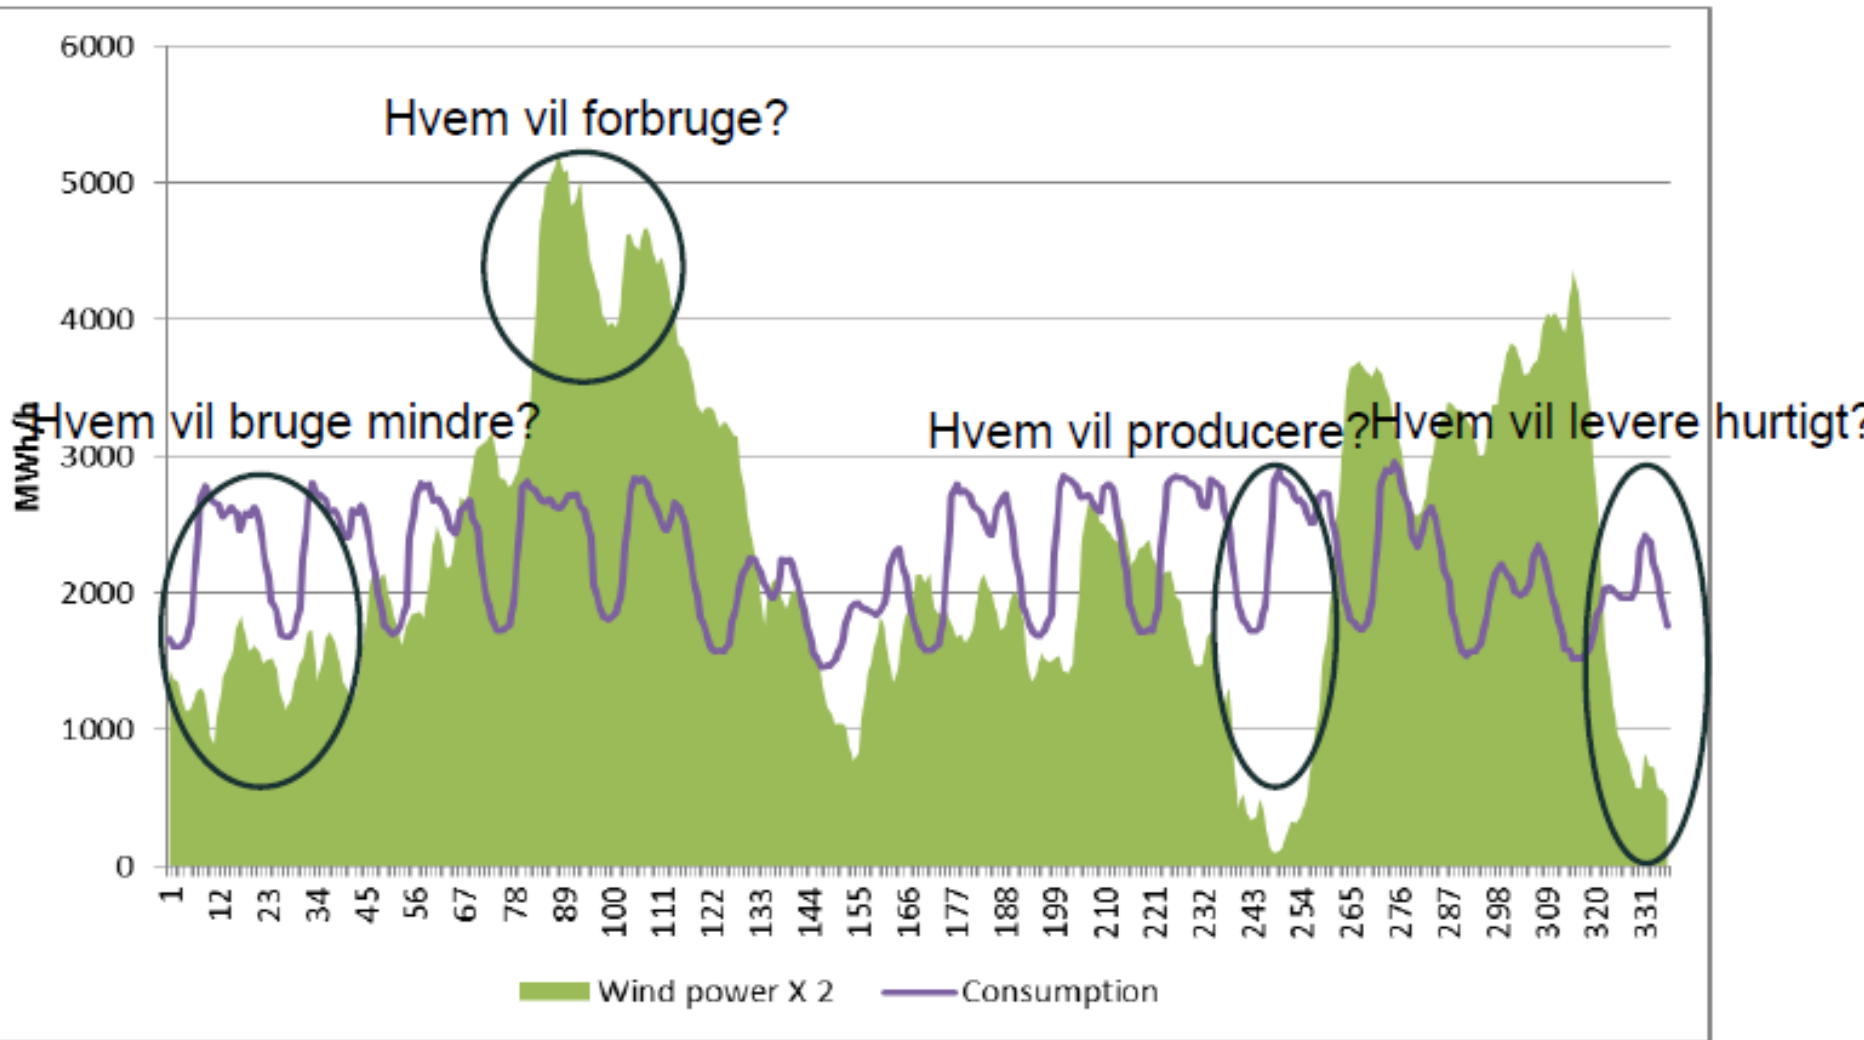


I morgen ...?

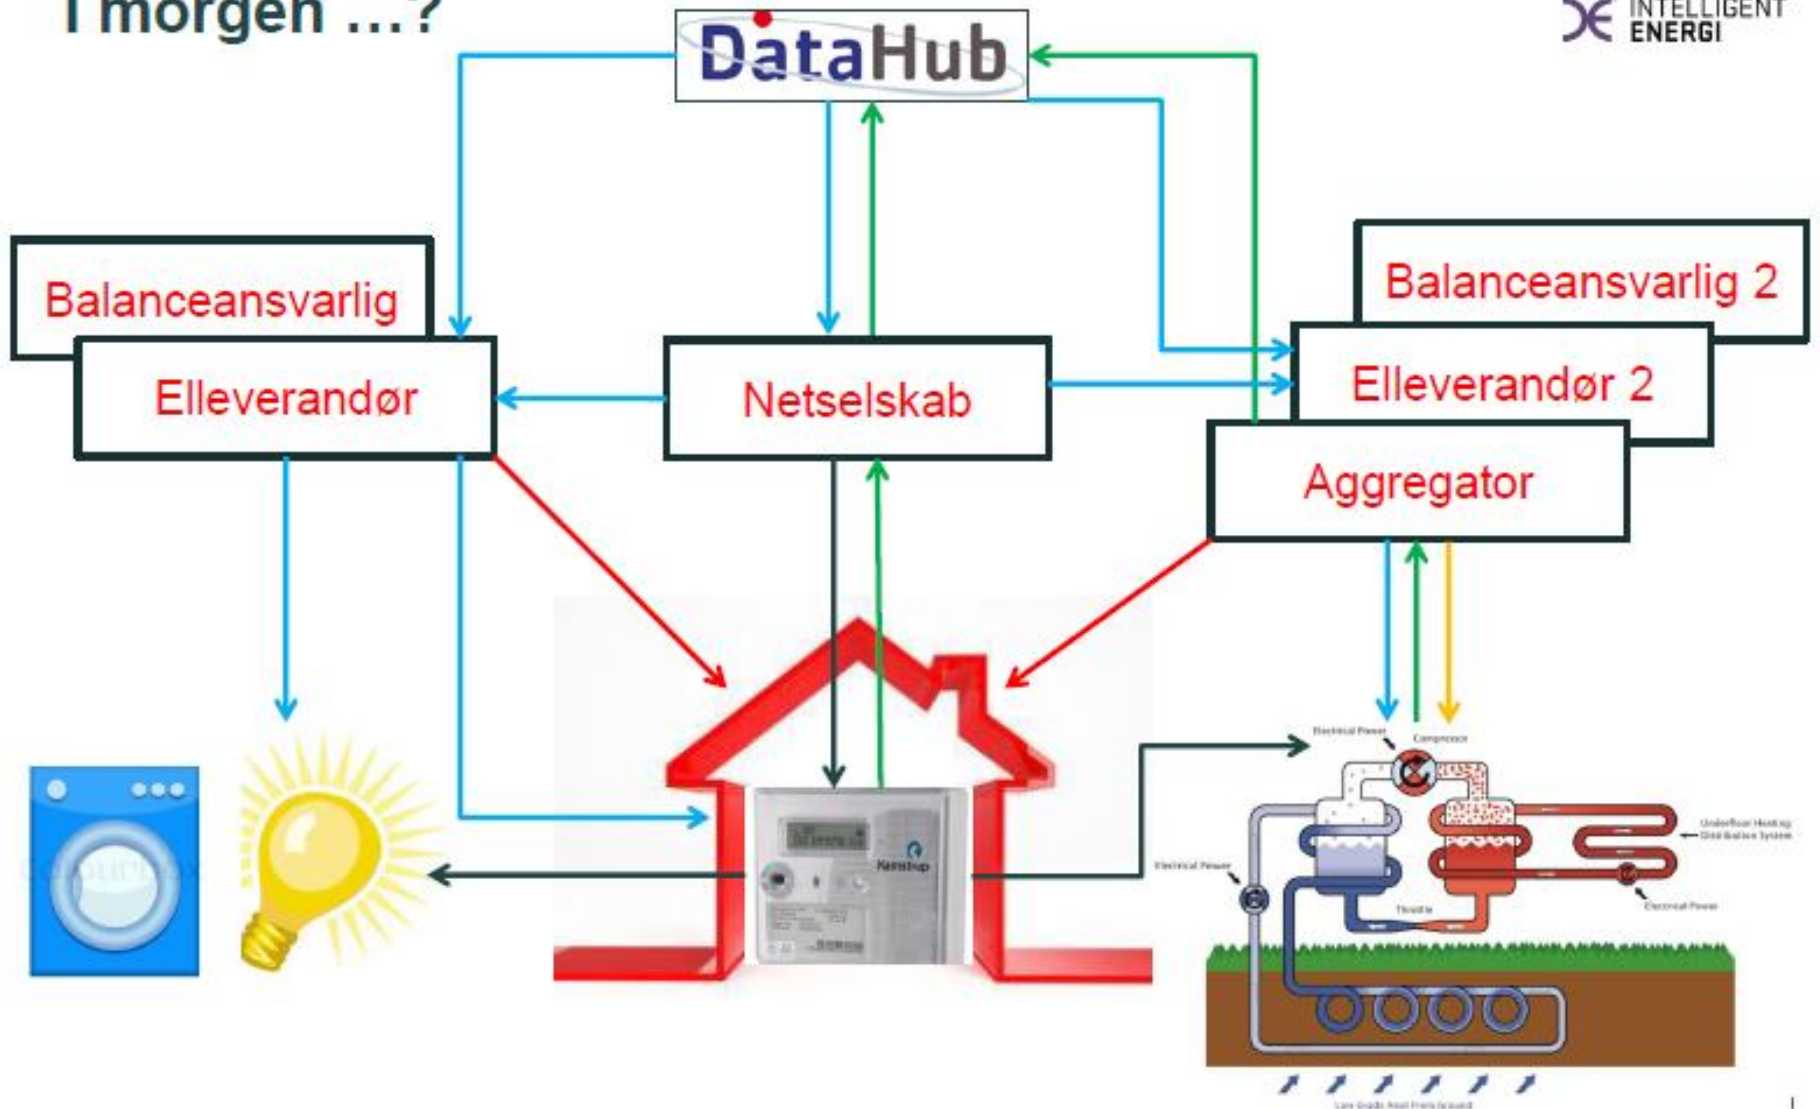

- Energi
- Måledata
- side → Varmestyring
- Slutkundeaftale
- Afregningsgrundlag

Fjarhiti í Havn

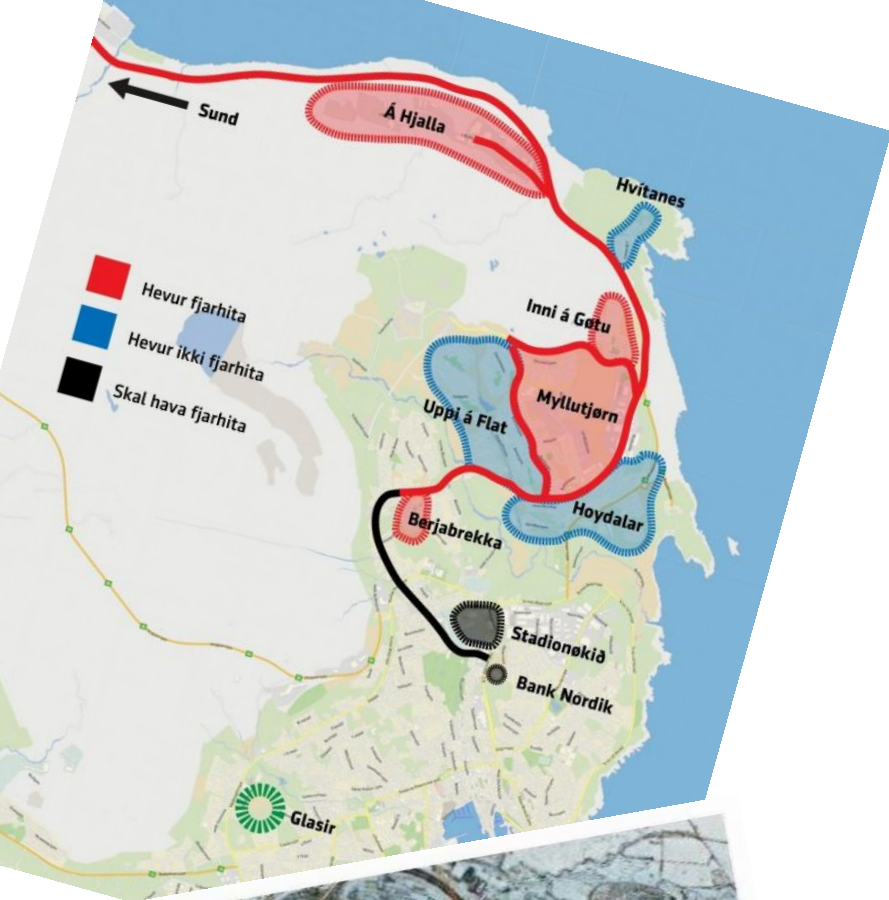

12.01.2017 - 08:28 Aktuelt
B&W letur SEV motorarar fyri 200 mió. kr.

Nýggju motorarnir verða settir upp á verkinum á Sundi, sum skal verða liðugt í 2018
Sigarín H. Brend [Johnsigurd Johannessen](#)



— Rumeister & Wain Scandinavian Contractor




GAMLA SALTSØLAN VERÐUR SJÓVINNUHÚS

Glasir jarðhiti ella fjarhiti


Vilhjálmur Nielsen 7/4-2017 Frá olju til vindSambandsflokkurin

Felags jarðhiti ella sjóhiti




1. Varmepumpe som hever temperaturen til nødvendig brugsvands- og indetemperatur
- Blå flader indikerer køling
- Røde flader indikerer opvarmning

Termonet

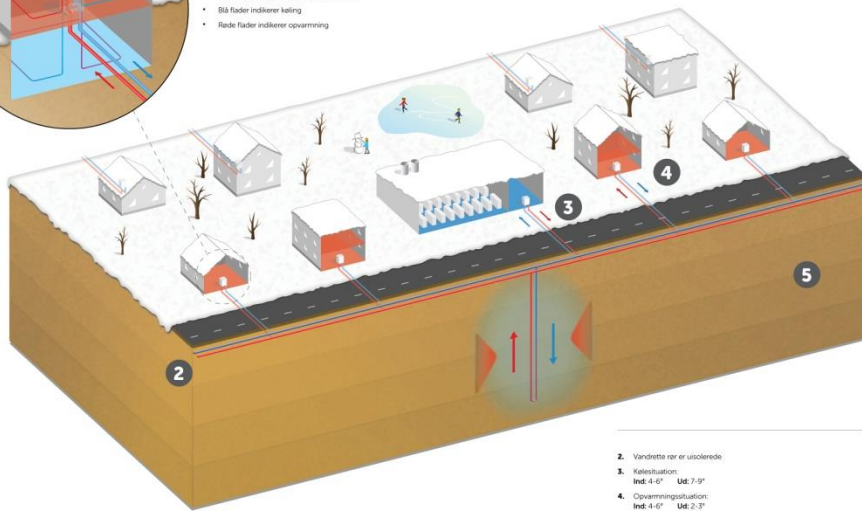


2. Vandrette rør er isolerede
3. Kølesituation:
Ind: 4-6° Ud: 7-9°
4. Opvarmingsituation:
Ind: 4-6° Ud: 2-3°
5. 8" i jorden

Hetta er eisini fjarhiti



1. Varmepumpe som hever temperaturen til nødvendig brugsvands- og indetemperatur
- Blå flader indikerer køling
- Røde flader indikerer opvarmning

Termonet

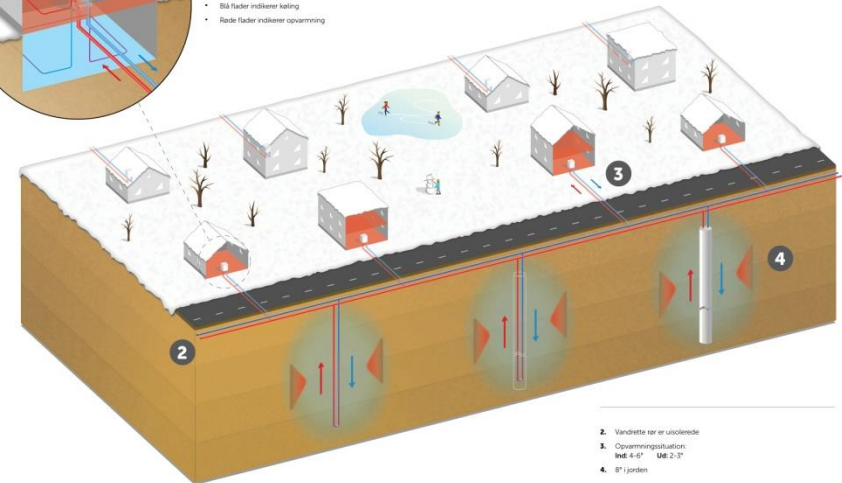

2. Vandrette rør er isolerede
3. Opvarmingsituation:
Ind: 4-6° Ud: 2-3°
4. 8" i jorden

Prísir

Kappingareftir

6.1. Niðurstøða

Kappingareftirlitið mælir til, at heita á viðkomandi landsstýrismann um at leggja lógaruppskott um fjarhitaveiting til privatar brúkarar. Mælt verður til, at lóggávan:

- áleggur fjarhitafeløgum at prísseta eftir eini "Hvíl-i-sær sjálvum"-reglu.
- ásetur, at gjöld skulu vera "kostnaðar-verulig".
- ásetur, at prísútrokningar skulu almannakunngerast og skjálprógvast.
- ásetur, at íbindingarskyldan verður avmarkað til:
 - at brúkarin gevur atgongd til ognina,
 - at brúkarin einans skal gjalda teir árligu føstu kostnaðirnar, um fjarhitaskipanina.
- ásetur, at fjarhitafeiðslu móguleika at áseta eitt gjald til útstykkjandi fjarhitaskipanini.
- at brúkarar skulu k

Galdandi frá 1. januar 2017.

GJALDSKRÁIN VIÐ OG UTTAN MVG ER HENDAN FYRI HVØRJA ELINNLEGGING

Ársnýtsla kWh:

	Fast gjald:		Prísur fyri kWh:	
	u/MVG	v/MVG	u/MVG	v/MVG
0 – 10.000	480,00	600,00	1,46	1,825
10.000 – 100.000	1.280,00	1.600,00	1,38	1,725
Yvir 100.000	5.280,00	6.600,00	1,34	1,675

Nýttar við ársnýtslu stórri enn 5 mió. kWh kunnu fáa serliga gjaldskrá. Fast gjald, sum eigarin hevur ábyrgd av, verður goldið fyri innleggingar, ið ikki verða nýttar, men enn ikki eru uppsagdar.

Tá ið streymveitingin er slitin vegna brek á innleggingini, og málarin ikki verður niðurtikin, verður fasta gjaldið bert kravt fyri tíðina, innleggingin er í bundin hjá SEV.

ÍÐNAÐUR, LANDBÚNAÐUR, FISKIVINNA V.M.

Serstøk gjaldsskrá er galdandi fyri ídnaðarvirkir, fiskaaling, landbúnað, fiskivinnu og ávísar edv-tænanastur. Gjaldskráin við og uttan MVG fyri nevndu vinnur er hendan:

19.04.2018 - 16:18 Aktuelt

Uppskotið um bíligari streym broytast

Sirið Stenberg, landsstýriskvinna, sigur, at hon er sinnað at broyta uppskotið, so tað ikki ger seg inn á stýriskipanarlógina

Høgni Djurhuus Bjarni Mohr



Uppskotið hjá Innlendismálaráðnum um at selja teimum, sum brúka streym í staðin fyri oju til upphiting, bíligari streym, verður broytt, áðrenn tað kemur úr Rættarnevndini

Mynd: Savnsmynd

Hetta er ein felags verkætlan